



**Диаграммы выходных сигналов температурных регуляторов**


**CR24-B1 (нагрев или охлаждение)**

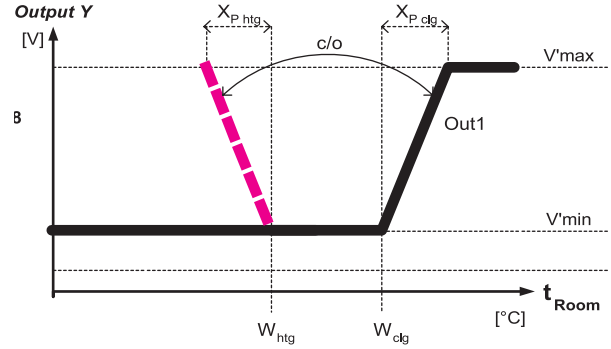

**CR24-B2 (нагрев и охлаждение)**

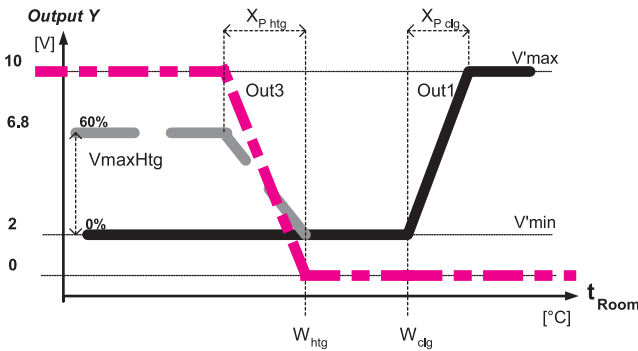


**CR24-B3 (три независимых выхода)**

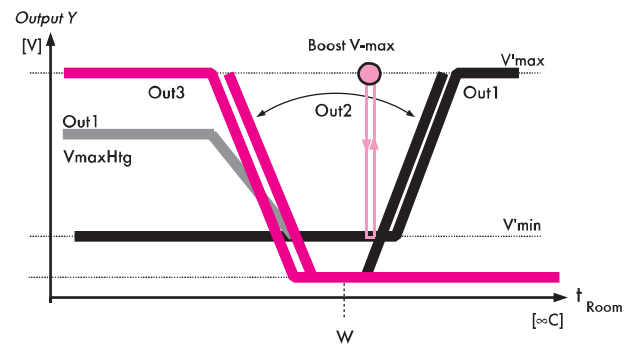


**Типовые варианты применения температурных регуляторов**


**VAV (регулирование расхода воздуха)**

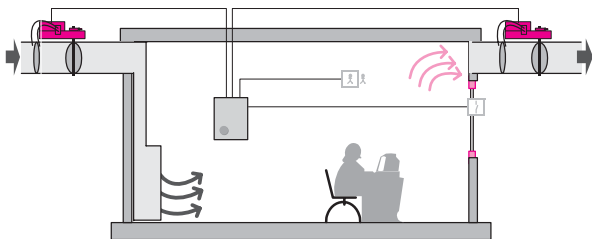


**VAV с нагревом или охлаждением**

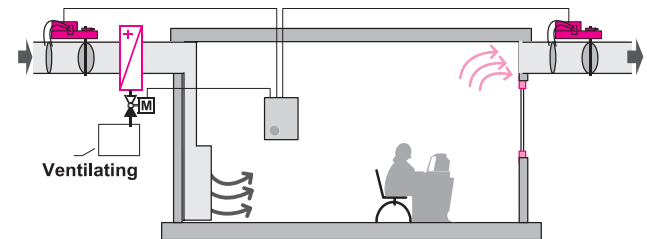

**Обогрев помещения с подачей свежего воздуха**

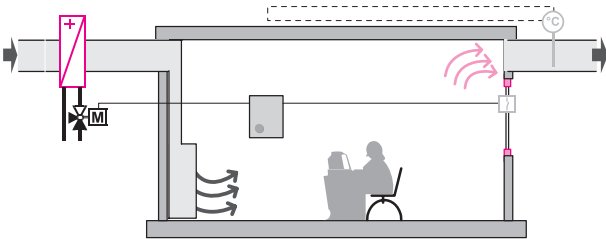

**Обогрев помещения без подачи свежего воздуха**

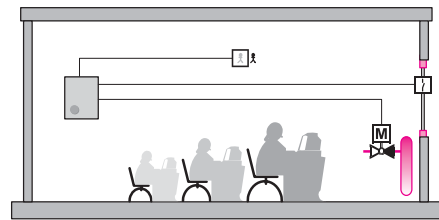

**Нагрев / охлаждение подпотолочными фан-койлами с подачей свежего воздуха и без**

